

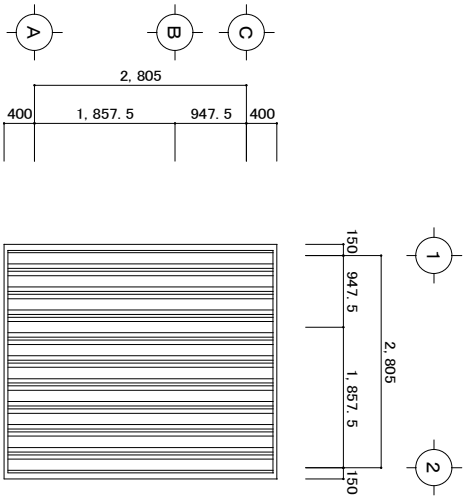
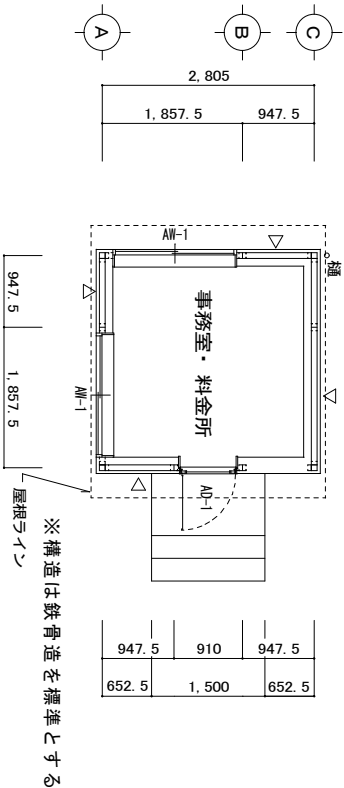


屋根伏図 S=1/100



平面図 S=1/100




外部仕上表	
基礎	鉄筋コンクリート布基礎
巾木	コンクリート打ち放し
屋根	ガルバリウム鋼板 70.6長尺折板葺 (H=78) 葺74ペツ貼
破風板	t=0.55ラダーハイツ鋼板
軒裏	折板表し
外壁	ガルバリウム鋼板 角スパンドレル t=0.4
樋	塩ビ製
建具	アルミ引違い窓 (AH-1) W1,600xH700 硝子：網入り透明t=6.8 構造ブレイク* アルミ片開き戸 (AD-1) W140xH2,000 硝子：網入り透明t=6.8 腰下7x25複合板
スロープ	コンクリート

※ P.B. t12: 5倍張り+カラーガルバリウム鋼板 t0.4+: (平成28年3月30日) 国土交通省告示第541号


内部仕上表

床	捨てコンクリート+長尺塩ビシートt=2	床板 (桧木30x90-φ303) ユニタイト12
壁	LS W60 P.B.t=12.5下地ビニールクロス貼り	
天井	LS W19 化粧石膏ボードt=9.5	


※ ビニールクロスは準不燃以上とする。

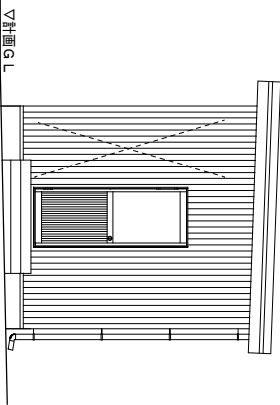


立面図 (その1) S=1/100

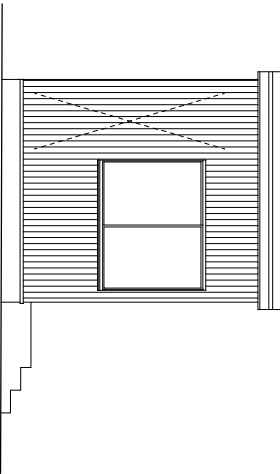





立面図 (その2) S=1/100

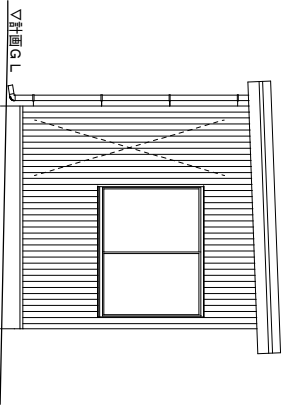

立面図 (その3) S=1/100

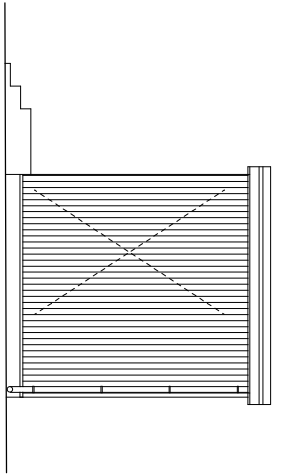

立面図 (その4) S=1/100

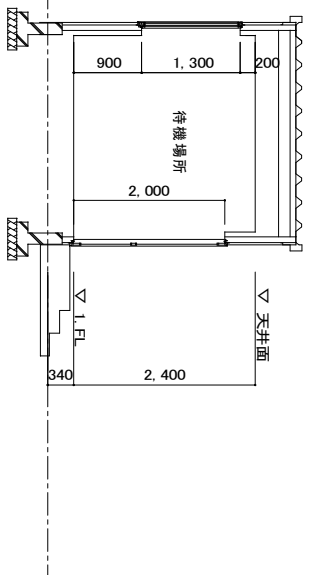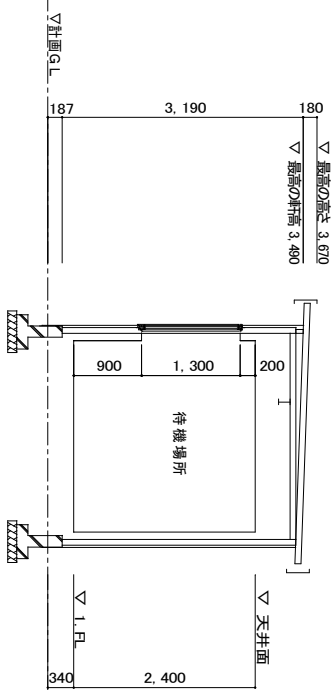

※今回業務の対象とする予定建築物は、当参考図面で示す構造・規模を標準とするが、
建物の機能及び関係法令の要件を満たす内容であれば、各メーカー等の仕様による
変更の協議に応じることとする。

※本工事は建築設備として予定建築物内の照明、コンセント、バッテージエアコン及び
配置図で示す電気配線工事を含む。